


Especificações mínimas para poste particular sem caixa e com caixa de medição acoplada

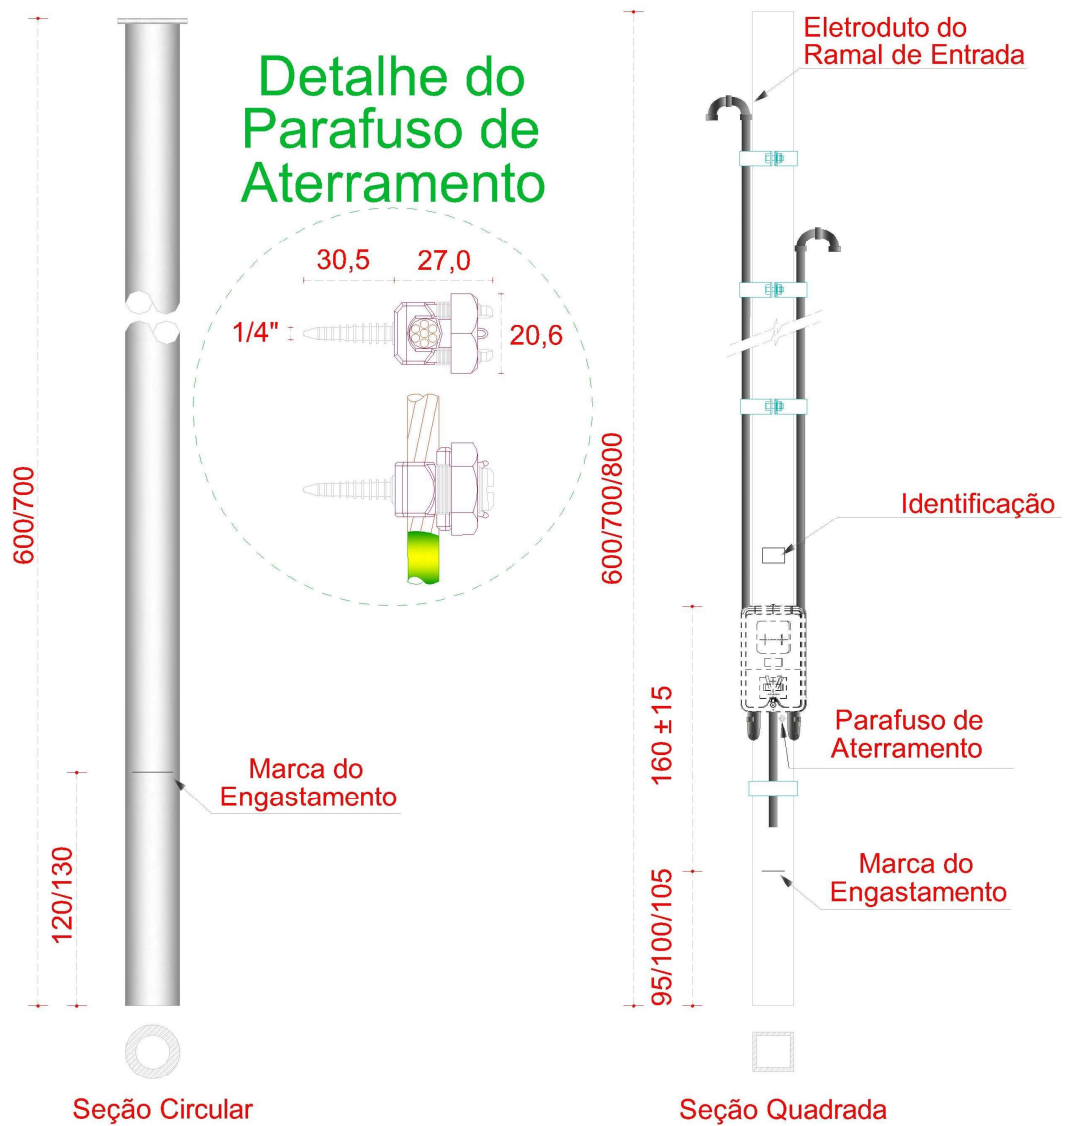

Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul

Rua Washington Luiz, 820 - Cj. 401

90010-450 - Centro - Porto Alegre/RS

Tel.: (51) 3028.2232

www.fecoergs.com.br | fecoergs@fecoergs.com.br

1. Especificações

- 1.1. Tipo de medição: monofásica
- 1.2. Altura do poste: 6m; 7m; e 8m
- 1.3. Esforço nominal mínimo do poste: 80daN
- 1.4. Sessão dos condutores: 10 mm² (obedecer NBR 5471 e 5410)
- 1.5. Os postes devem atender as exigências da NBR 6591

Identificação:

- a. Nome do fabricante;
 - b. Data da fabricação;
 - c. Comprimento nominal;
 - d. Diâmetro do topo.
- 1.6. Dimensões em centímetros (postes) e milímetros (detalhe do parafuso)
 - 1.7. As caixas de policarbonato devem dispor de espaço para instalação de DPS

2. Documentos para homologação

- 2.1. ART de projeto e execução do responsável técnico
- 2.2. Relatório com ensaios de flexão e rupturas dos postes metálicos
- 2.3. Desenho detalhado do poste